

# 号外 厨房ご使用时にはご注意ください!

# 業務用ガス機器の誤った使用による 事故が発生していています。



換気設備の故障により、COが  
 厨房内に充満。店員2名がCO  
 中毒で病院に搬送された!

CO(一酸化炭素)  
 中毒事故が発生!



清掃を怠った業務用オーブンで  
 何度も点火を試み、オーブ内に  
 充満したガスに着火。店員1名が  
 火傷を負う!

引火負傷事故  
 発生!



ガスホースを日常的に踏みつけ  
 ることで穴があき、ついにはガス  
 が漏れ、引火!

ガス漏えいによる  
 ガスホース焼損!

⚠️ ガス臭い・ガス漏れの通報【24時間365日】

●広島ガス保安指令センター

広島市・廿日市市・東広島市・安芸郡 TEL 082-251-3219

呉市 TEL 0823-22-3219

尾道市・三原市 TEL 0848-22-3219

⚠️ ガス料金などその他のご用件は

【平日(月~金) 8:50~19:00 土、日、祝、年末年始(12/31~1/4)、5/1 8:50~17:30】

●広島ガスお客さまセンター

広島市・廿日市市・東広島市・安芸郡 TEL 082-251-2151

呉市 TEL 0823-22-1234

尾道市・三原市 TEL 0848-22-2104

# 今一度、安全の確認を！ 厨房での事故事例と対策

## 事例① CO(一酸化炭素)中毒事故

### 【原因】換気設備の故障

換気設備が故障により作動していなかった状態でガス機器を使用したため、発生したCOが厨房内に充満し、店員2名がCO中毒で気分が悪くなり、病院に搬送されました。



### こんなことありませんか？



COは、ガス機器の経年劣化やお手入れ不足、換気設備の故障や換気不足などで発生します。皆さんの厨房やキッチンは大丈夫ですか？CO中毒は初めに頭痛・吐き気・めまいなどが起こり、重症の場合は数分で死にいたることもあります。



### 事故を防ぐために



**1** 厨房内の換気設備を必ず作動させてください。



**2** ガス機器・換気設備の定期的な清掃やメンテナンスを行ってください。



**3** COが発生すると鳴動する業務用換気警報器を設置してください。当社では業務用換気警報器を一定の条件を満たしたお客さまに貸与しています。

## 事例② 引火負傷事故

### 【原因】劣化した業務用オープンの異常燃焼


着火した後オープンの扉を閉めると、バーナーの炎が小さいため途中失火を何度も繰り返しました。その結果バーナーから漏れ出した未燃ガスがオープン庫内に滞留し、最後に着火した際に異常燃焼しました。店員1名が軽い火傷を負いました。



### こんなことありませんか？



バーナーが消えやすいなどの不調はありませんか？1日の始まりにはバーナーの燃焼状態を確認しましょう。また、お手入れも大切です。汚れていると、バーナーが目詰まりを起こし、今回のような異常燃焼につながる可能性があります。

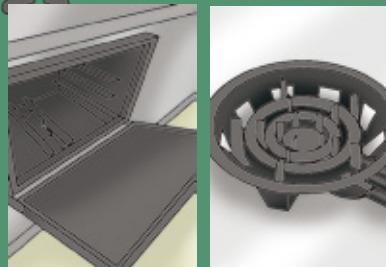

### 事故を防ぐために



**1** 厨房内の換気設備を必ず作動させてください。



**2** 機器の点検・清掃を定期的に行ってください。



**3** 何回着火しても失火する場合には、未燃ガスが機器内に滞留している可能性があるため、しばらく経ってから点火を行ってください。

## 事例③ ガス漏えい着火物損事故

### 【原因】劣化したガスホースから漏れ出したガスに引火

コンロに接続しているガスホースを日常的に踏みつけていたことにより劣化し、穴があいていました。その穴から漏れ出したガスに引火してガスホースが焼損しました。



### こんなことありませんか？



バーナーやガス栓だけでなくガスホースも定期的を確認しましょう。ガスホースが損傷し、ガスが漏れ出すと、引火爆発につながります。人身被害をはじめ建物が破損する場合があります。

### ガスホースをチェックする！



### 事故を防ぐために



**1** ガスホースの劣化状況を定期的に確認してください。



**2** ガス臭い場合は窓や戸を大きく開け、ガス栓やメーターガス栓を閉めて、至急当社に連絡してください。



**3** 閉店時にはすべてのガス栓を閉止してください。